

Показатели качества питьевой воды,
подаваемой потребителям с использованием централизованной системы водоснабжения
пгт.Камские Поляны в 2024г.

| № п/п | Наименование показателя качества | Ед.изм | Максимальное допустимое значение показателя | Фактические показатели |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|------------------------|
| Санитарно-химические показатели | | | | |
| 1 | Мутность | мг/дм ³ | 1,5 | 0,58 |
| 2 | Цветность | градусы | 20 | 4,91 |
| 3 | Алюминий | мг/дм ³ | 0,5 | 0,04 |
| 4 | Аммиак (по азоту) | мг/дм ³ | 2 | 0,22 |
| 5 | Бор | мг/дм ³ | 0,5 | 0,1 |
| 6 | Барий | мг/дм ³ | 0,1 | 0,053 |
| 7 | Бериллий | мг/дм ³ | 0,0002 | 0,0001 |
| 8 | Водородный показатель | ед.рН | 6 - 9 | 7,4 |
| 9 | Жесткость общая | градус ж | 7,0 | 4,8 |
| 10 | Железо | мг/дм ³ | 0,3 | 0,2 |
| 11 | Общая минерализация | мг/дм ³ | 1000 | 492 |
| 12 | Окисляемость перманганатная | мг/дм ³ | 5,0 | 1,15 |
| 13 | Кадмий | мг/дм ³ | 0,001 | 0,0001 |
| 14 | Кальций | мг/дм ³ | не нормир. | 32,3 |
| 15 | Магний | мг/дм ³ | 50 | 6,2 |
| 16 | Марганец | мг/дм ³ | 0,1 | 0,021 |
| 17 | Мышьяк | мг/дм ³ | 0,05 | 0,003 |
| 18 | Медь | мг/дм ³ | 1,0 | 0,003 |
| 19 | Нитраты | мг/дм ³ | 45 | 1,70 |
| 20 | Нитриты | мг/дм ³ | 3,0 | 0,005 |
| 21 | Никель | мг/дм ³ | 0,1 | 0,001 |
| 22 | Нефтепродукты | мг/дм ³ | 0,1 | 0,004 |
| 23 | ПАВанионоактивные | мг/дм ³ | 0,5 | 0,053 |
| 24 | Ртуть | мг/дм ³ | 0,0005 | 0,0001 |
| 25 | Свинец | мг/дм ³ | 0,03 | 0,001 |
| 26 | Селен | мг/дм ³ | 0,01 | 0,0 |
| 27 | Сульфаты | мг/дм ³ | 500 | 52,95 |
| 28 | Фториды | мг/дм ³ | 1,5 | 0,082 |
| 29 | Фенол | мг/дм ³ | 0,25 | 0,001 |
| 30 | Хром (6+) | мг/дм ³ | 0,05 | 0,026 |
| 31 | Хлориды | мг/дм ³ | 350 | 74,55 |
| 32 | Цинк | мг/дм ³ | 5,0 | 0,036 |
| 33 | Щелочь | мг/дм ³ | не нормир. | 2,2 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | | | | |
| 34 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | не допускается | 0 |
| 35 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ /1мл | не более 50 | 2 |
| 36 | Колифаги | БОЕ/100мл | не допускается | 0 |
| 37 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20мл | не допускается | 0 |
| 38 | Жизнеспособные яйца гельментов | число цист/50мл | не допускается | 0 |
| 39 | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100мл | не допускается | 0 |
| 40 | Энтероккоки | КОЕ/100мл | не допускается | 0 |


Директор

Д.А. Леушин

Показатели качества горячей воды,
подаваемой потребителям с использованием централизованной системы водоснабжения
пгт.Камские Поляны в 2024г.

| № п/п | Наименование показателя качества | Ед.изм | Максимальное допустимое значение показателя | Фактические показатели |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|------------------------|
| Санитарно-химические показатели | | | | |
| 1 | Мутность | мг/дм ³ | 1,5 | 0,59 |
| 2 | Запах | мг/дм ³ | 0,5 | 0/0 |
| 3 | Привкус | мг/дм ³ | 2 | 0,08 |
| 4 | Водородный показатель | ед.рН | 6 - 9 | 7,59 |
| 5 | Железо | мг/дм ³ | 0,3 | 0,11 |
| 6 | Хлороформ | мг/дм ³ | не более 0,2 | 0,02 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | | | | |
| 1 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | не допускается | 0 |
| 2 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ /1мл | не более 50 | 3 |
| 3 | Колифаги | БОЕ/100мл | не допускается | 0 |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20мл | не допускается | 0 |
| 5 | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100мл | не допускается | 0 |
| 6 | Энтерококки | КОЕ/100мл | не допускается | 0 |

Директор

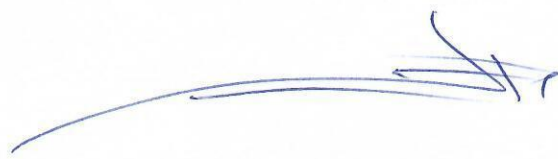

Д.А. Леушин